

Vandtemperatur

Legionellavækst

■ Desinfektion af vandsystem 70-80°C


Skoldningsrisiko

■ Max. temperatur 65°C

■ Anbefalet temperatur i varmtvandsbeholder 60°C

■ Laveste temperatur ved tapsted 50°C

■ Laveste temperatur i cirkulationsledning 50°C

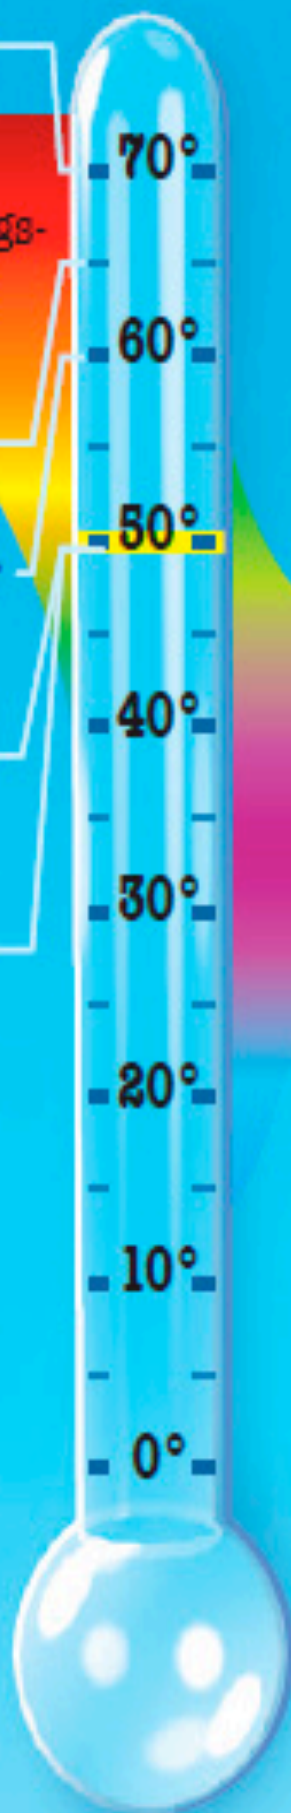

■ Aftagende legionellavækst

Størst legionellarisiko

■ Legionella i dvale